



- 围护工程施工图
1. 如透风等应采取垫土处理，压实系数 >0.94 。
 2. 场内、场外 ± 0.00 以上面砖面层，做法参照原墙面砖做法。
 3. 余如图墙29米。

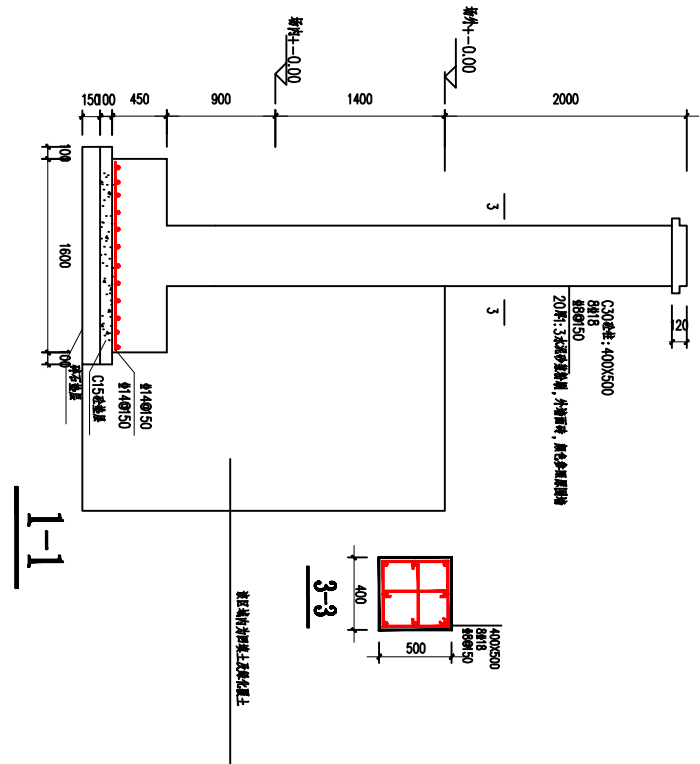

注册工程师 Certified Engineer	
出图专用章 Seal	
备注 NOTES	
工程名称 PROJECT NAME	
工程地址 ADDRESS	
工程日期 DATE	
工程编号 NO.	
工程名称 PROJECT NAME	
工程地址 ADDRESS	
工程日期 DATE	
工程编号 NO.	